


LAN(Ethernet)/RS-422⇒3CHリレー出力変換器  
**SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC** DC10-32V電源仕様  
**SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP** ACアダプター電源仕様  
**取扱説明書**

Ver. 1.20



上図はSS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC

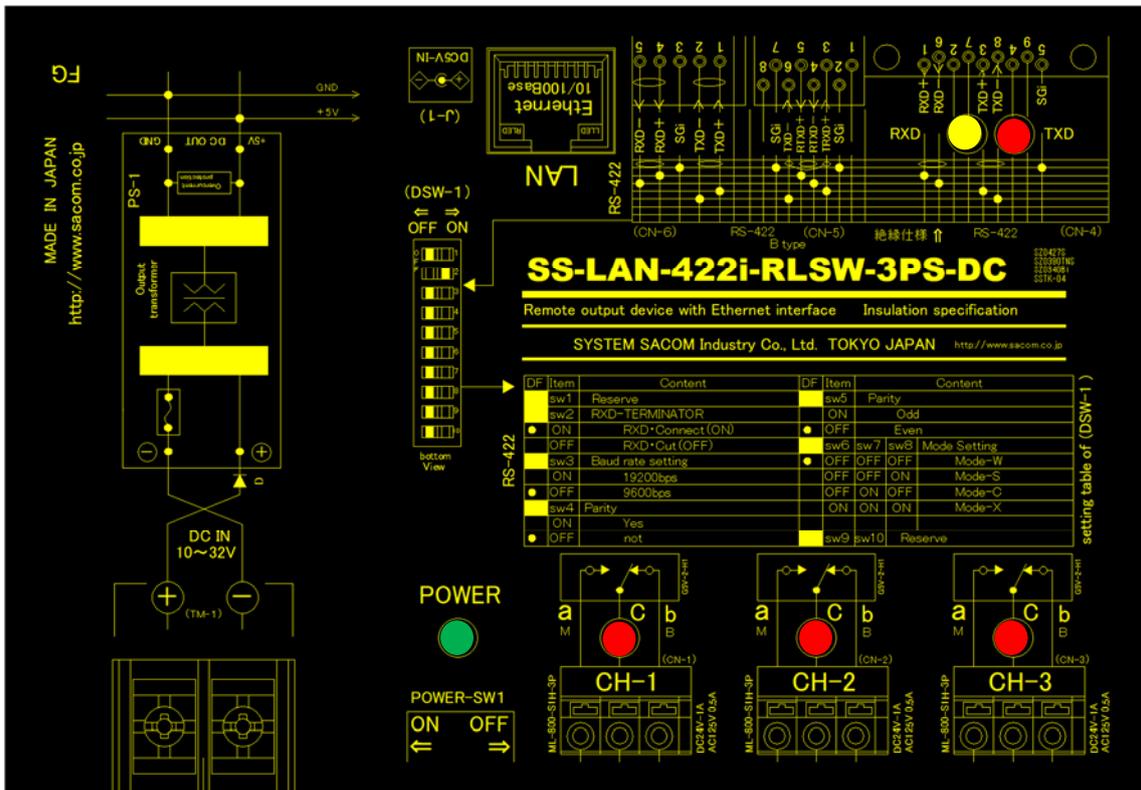

このマニュアルは<http://www.sacom.co.jp/>からダウンロードできます。  
 予告なく仕様を変更することがございますのでご了承下さい。詳細は、お問い合わせ下さい。

## 本文中のマークについて(必ず始めにお読みください)

この取扱説明書にはあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は下記のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱をすると人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱をすると人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ① 製品の仕様および取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。
- ② 本製品および本取扱説明書の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- ③ 本取扱説明書の内容は万全を期して作成いたしました。万が一不審な事やお気づきの事がございましたら、システムサコム工業株式会社までご連絡下さい。
- ④ 当社では、本製品の使用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、上記に関わらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承下さい。
- ⑤ 本製品は、人命に関わる設備や機器、高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組込や制御などへの使用は意図されておりません。これら設備や機器などに本装置を使用され人身事故、財産損害などが生じて、当社はいかなる責任も負いかねます。
- ⑥ 本製品およびソフトウェアが外国為替及び外国貿易管理法の規定により戦略物資（又は役務）に該当する場合には日本国外へ輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。

©2020-2023 SYSTEM SACOM Industry Corporaion. All rights reserved.

システムサコム工業株式会社の許可なく、本書の内容の複製、改変などを行うことはできません。

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

## 使用上の警告と注意



### 警告

入出力端子に仕様に規定された信号以上の高電圧をかけないで下さい。高電圧をかけると感電の危険性と装置破損の可能性があります。

ご使用になる電源電圧をご確認の上、電源ケーブル・ACアダプタは指定の物をご使用ください。誤った電源を入力すると感電の危険性と装置破損の可能性があります。

衝撃を与えたり機器に過度の圧力を加えると機器が変形し、内部ショートなどにより火災や人命に関わる事故を誘発するおそれがありますので取り扱いにはご注意ください。

ユニットのカバーを外したまま電源の投入は危険です。必ずカバーをとりつけた状態でご使用ください。

接続機器の電源を全て切断してからコネクタ・端子台への接続および取り外しを行ってください。接続機器によっては感電の危険があります。

水や薬品のかかる可能性のある場所でご使用ならさないでください。火災やその他の災害の原因となる可能性があります。

発火性ガスの存在するところでご使用なさないでください。引火により火災・爆発の可能性があります。

煙や異臭の発生した時は直ちにご使用をおやめ下さい。電源ケーブルまたはACアダプタおよびUSBケーブルを取り外し、当社サービス課までご相談下さい。

 **注意**

以下のような環境の設置場所ではお使いにならないでください。

- ・ 不安定な場所：落下により機器を破損したり、けがなど思わぬ事故につながります。
- ・ 低温・高温または湿度の高い場所：故障や火災の原因となります。
- ・ ほこりの多い場所
- ・ 静電気障害、または強い電磁界の発生する可能性のある場所
- ・ 強い振動のある場所
- ・ 雨・霧・直射日光のあたる場所：データにノイズがのったり、通信できなくなる原因となります。
- ・ 腐食性ガスが発生したり、発火性ガスの存在する場所：故障や引火により火災の可能性があります。
- ・ 水や薬品のかかる可能性のある場所：火災やその他の災害の原因となる可能性があります。

ノイズ環境を考慮した場所に設置してください。

端子台にケーブルを接続するときは、裸の導線部分が出ないように慎重に接続してください。特に電源供給端子がショートすると、故障や火災などの原因になります。

RS-422 はS-GND(GND)を必ず接続してください。機器を破損したり通信できない原因になります。

ケーブルを野外に設置する場合は雷にご注意ください。その際は電気配線の専門家にご相談ください。

シャーシのFGはアースとして接続してください。ノイズの影響を受け難くすると同時に、万一の感電事故から人体を守るのに有効です。

ケーブルは高電圧のラインと平行に敷設することを極力避けてください。データが化けたり通信できなくなる原因になります。

RS-422 ケーブルは必ず+と-間がツイストペアとなっているケーブルをご使用ください。ノイズの影響を受けにくくなり、通信の品質を保つことができます。

電源ノイズや電源の瞬断による電源の不安定、雷などによる停電の恐れがある場合には、その影響を軽減するために、無停電電源(UPS)などの安定化電源を用いることをお奨めいたします。

機器の接続やディップスイッチの設定は電源を切った状態で行ってください。

故障が発生したときはすぐに電源プラグを抜き、お買い求めの販売店か当社までご連絡ください。

当社以外で改造・修理を行われた場合は保証の対象となりませんのでご注意ください。

本機および本書の仕様は予告無く変更することがあります。

## 目次

<b>1. はじめに</b> .....	<b>5</b>
<b>2. 製品概要</b> .....	<b>5</b>
2.1. 本機の特長 .....	5
2.2. 製品構成 .....	6
<b>3. 各部の名称</b> .....	<b>7</b>
3.1. SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC DC10~32V 電源仕様 .....	7
3.2. SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP ACアダプター電源仕様 .....	8
<b>4. 仕様</b> .....	<b>9</b>
<b>5. コネクタ</b> .....	<b>10</b>
<b>6. ディップスイッチ(DSW), ジャンパーピン(JP)の設定</b> .....	<b>12</b>
6.1. DSW-1 .....	12
6.2. JP10(本体内部) .....	13
<b>7. 接続方法</b> .....	<b>14</b>
7.1. リレー出力 .....	14
7.2. PC などコンピュータ機器との接続 .....	15
7.3. リレー出力機との直接接続 .....	16
7.4. 通信フォーマット .....	17
7.5. ターミネータ .....	18
7.6. ケーブル .....	18
<b>8. LAN による直接接続の設定方法</b> .....	<b>19</b>
8.1. 準備 .....	19
8.2. RLSW の IP アドレスの固定化 .....	20
8.3. PHCIN の設定 .....	22
8.4. 本体の設定 .....	26
8.5. 接続動作確認 .....	26
<b>9. 外形寸法図</b> .....	<b>27</b>
9.1. SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC (DC 電源仕様) ・ 本体外形寸法図 .....	27
9.2. SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC (DC 電源仕様) ・ 取付金具寸法図 .....	28
9.3. SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP (AC アダプター電源仕様) ・ 本体外形寸法図 .....	29
9.4. SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP (AC アダプター電源仕様) ・ 取付金具寸法図 .....	30
<b>保証規定</b> .....	<b>31</b>
<b>保証書</b> .....	<b>32</b>

## 1. はじめに

この度はシステムサコム工業株式会社製の SS-LAN-422i-RLSW-3PS シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書は本製品の特徴、使用方法、取扱における注意事項、その他本製品に関する情報など、本製品をご使用される上で必要な事項について記述されております。本製品の使用には製品の性質上、電子回路の知識を必要とします。誤った使用をすると本製品の破損だけでなく重大な事故が発生する事も考えられます。本書の内容をよくご理解の上、正しくご使用下さる様お願いします。

## 2. 製品概要

本機は LAN(100BASE-TX Ethernet)または RS-422 信号を 3 ビットのリレー接点出力へ逐次変換するユニットです。RS-422 ご利用時は最大伝送距離 1.2km です。電源供給方法が異なる 2 機種があります。電源以外の機能は同等です。

SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC	DC10～32V 電源仕様	オプションで DC5V AC アダプター
SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP	DC5V AC アダプター専用	

### 2.1. 本機の特長

- ・ 本機と 3CH 接点入力⇒LAN/RS-422 変換ユニット・SS-LAN-422i-PHCIN-3PS シリーズを、LAN によるシリアルトネリング、または RS-422 コネクター同士を CAT5E 以降の市販 LAN ケーブルで直結することにより、遠方のセンサー入力を本機のリレー出力に変換するシステムを簡単に構築できます。
- ・ 出力ビットごとの LED インジケータにより、出力状態を簡単に目視確認できます。
- ・ リレー接点は最大 AC125V 0.5A, DC24V 1A の定格をもつオムロン社製 G5V-2-H1 を採用しています。
- ・ PC や PLC などの LAN または RS-422 インターフェースから本機に対してデータを直接送信することができます。送信データの作成には後述の通信プロトコルを使用する必要があります。
- ・ LAN は RJ45 コネクター, RS-422 は 3 種類のコネクター(D-sub 9P メス, RJ45, 端子台 5P)を装備し、状況に応じて選択できます。

## 2.2. 製品構成

本製品には下記の物が含まれています。電源仕様の違いにより、付属品も異なります。

### SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC (DC 電源仕様)


・ 製品本体	1 台
・ LAN ケーブル	1 本
・ 設定アプリケーション CD-ROM	1 枚
・ マニュアル(本書)	1 冊
・ LAN 製品共通インストールマニュアル	1 冊
・ 保証書・保証規定(マニュアルに添付)	1 枚

### SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP (AC アダプター電源仕様)

・ 製品本体	1 台
・ DC5V AC アダプター	1 個
・ LAN ケーブル	1 本
・ 設定アプリケーション CD-ROM	1 枚
・ マニュアル(本書)	1 冊
・ LAN 製品共通インストールマニュアル	1 冊
・ 保証書・保証規定(マニュアルに添付)	1 枚


### 3. 各部の名称

#### 3.1. SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC DC10~32V 電源仕様

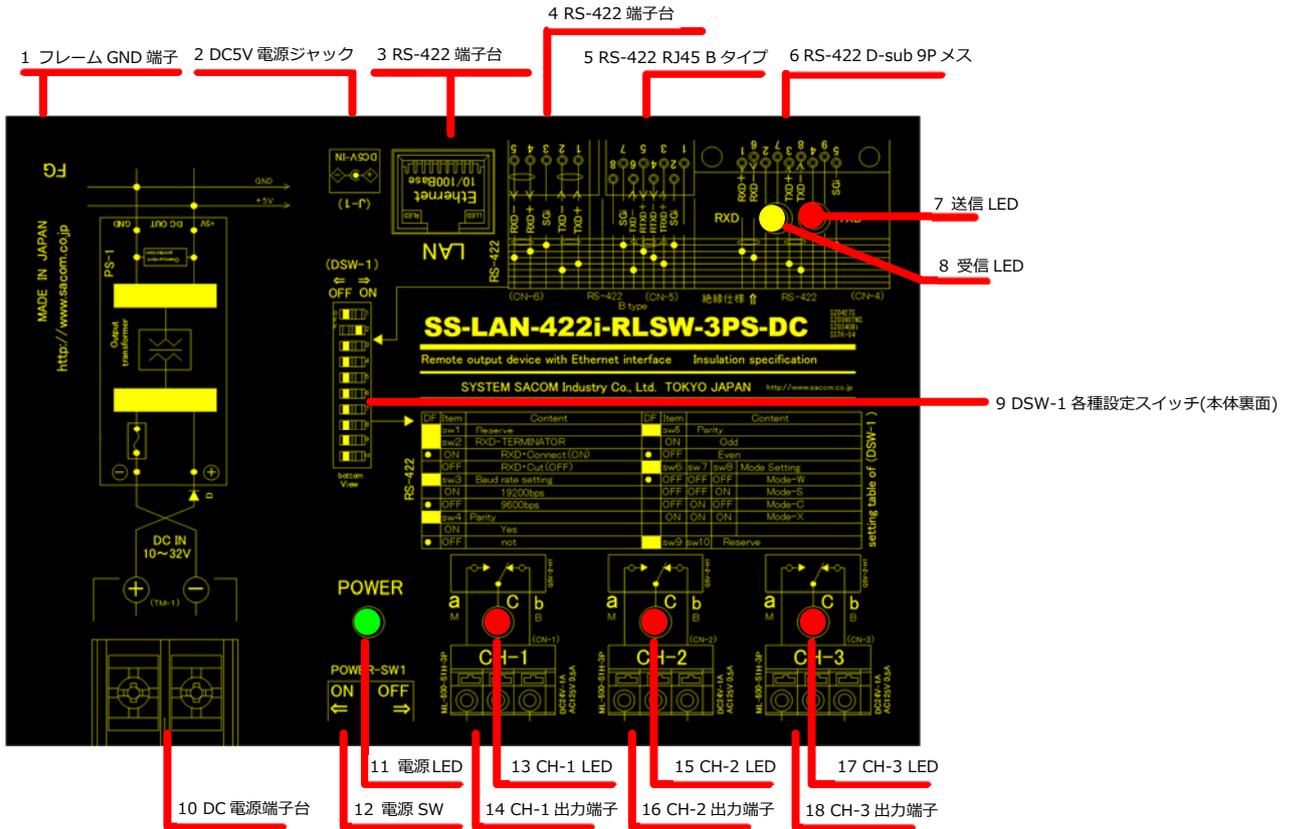

- |    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 1  | フレーム GND 端子        | 本機金属ケースの GND です。                                |
| 2  | DC5V 電源ジャック        | オプションの DC5V AC アダプターを接続します。<br>DC 電源端子台と排他利用です。 |
| 3  | LAN RJ45 端子        | LAN(Ethernet)通信用として LAN ケーブルを接続します。             |
| 4  | RS-422 端子台 5P      | RS-422 通信用端子台です。                                |
| 5  | RS-422 RJ45 端子     | RS-422 通信用として LAN ケーブルを接続します。                   |
| 6  | RS-422 D-sub 9P メス | RS-422 通信用 D-sub 9P コネクタです。                     |
| 7  | 送信 LED             | LAN/RS-422 ヘデータを送信する際に点灯します。                    |
| 8  | 受信 LED             | LAN/RS-422 からデータを受信する際に点灯します。                   |
| 9  | 各種設定ディップスイッチ       | 通信条件などを設定するスイッチです。本体裏面にあります。                    |
| 10 | DC 電源端子台           | DC 電源ケーブルを接続します。<br>オプションの AC アダプターと排他利用です。     |
| 11 | 電源 LED             | 電源オン時に点灯します。                                    |
| 12 | 電源スイッチ             | 電源をオン/オフします。                                    |
| 13 | CH-1 LED           | CH-1 リレーの動作時に点灯、非動作時に消灯します。                     |
| 14 | CH-1 出力端子          | CH-1 リレーの出力側の端子台です。a 接点, b 接点, 共通端子の 3P です。     |
| 15 | CH-2 LED           | CH-2 リレーの動作時に点灯、非動作時に消灯します。                     |
| 16 | CH-2 出力端子          | CH-2 リレーの出力側の端子台です。a 接点, b 接点, 共通端子の 3P です。     |
| 17 | CH-3 LED           | CH-3 リレーの動作時に点灯、非動作時に消灯します。                     |
| 18 | CH-3 出力端子          | CH-3 リレーの出力側の端子台です。a 接点, b 接点, 共通端子の 3P です。     |

### 3.2. SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP ACアダプター電源仕様

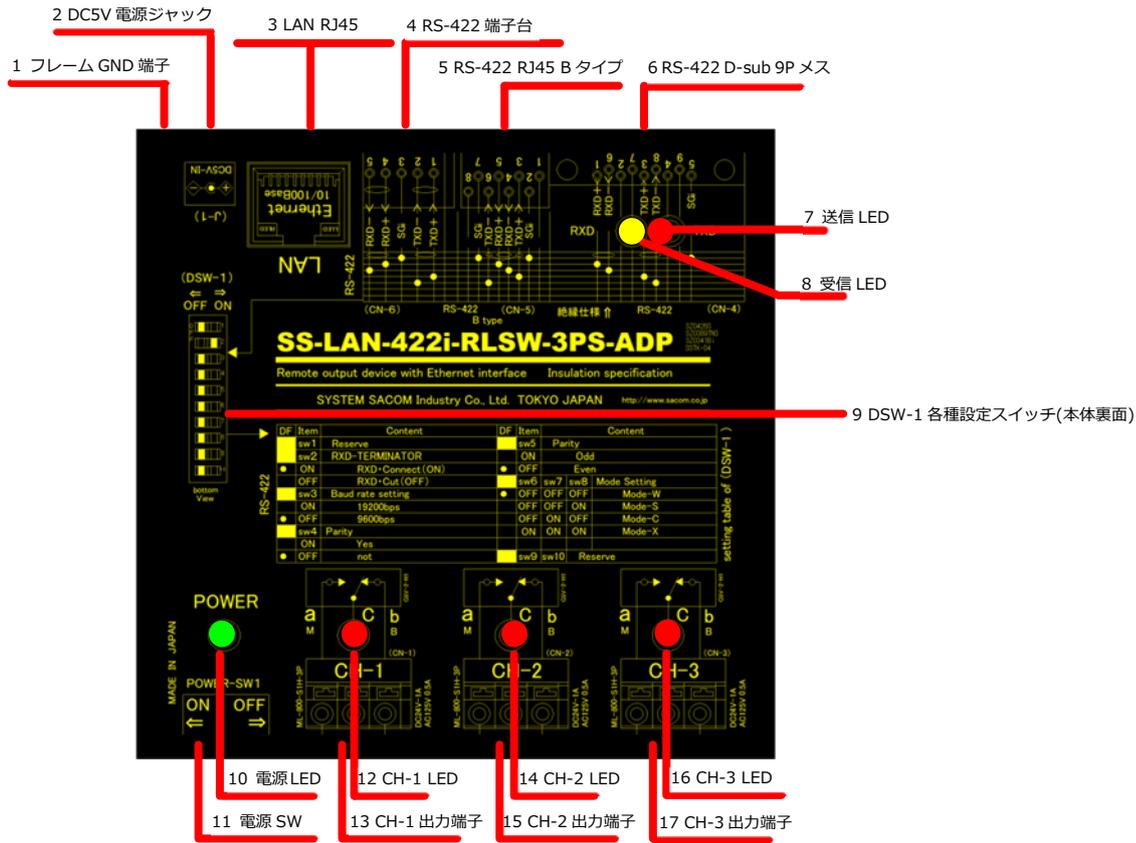

- |  |   |
|--|---|
| <p>1 フレーム GND 端子</p> <p>2 DC5V 電源ジャック</p> <p>3 LAN RJ45 端子</p> <p>4 RS-422 端子台 5P</p> <p>5 RS-422 RJ45 端子</p> <p>6 RS-422 D-sub 9P メス</p> <p>7 送信 LED</p> <p>8 受信 LED</p> <p>9 各種設定ディップスイッチ</p> <p>10 電源 LED</p> <p>11 電源スイッチ</p> <p>12 CH-1 LED</p> <p>13 CH-1 出力端子</p> <p>14 CH-2 LED</p> <p>15 CH-2 出力端子</p> <p>16 CH-3 LED</p> <p>17 CH-3 出力端子</p> | <p>本機金属ケースの GND です。</p> <p>本機付属の DC5V AC アダプターを接続します。</p> <p>LAN(Ethernet)通信用として LAN ケーブルを接続します。</p> <p>RS-422 通信用端子台です。</p> <p>RS-422 通信用として LAN ケーブルを接続します。</p> <p>RS-422 通信用 D-sub 9P コネクタです。</p> <p>LAN/RS-422 ヘデータを送信する際に点灯します。</p> <p>LAN/RS-422 からデータを受信する際に点灯します。</p> <p>通信条件などを設定するスイッチです。本体裏面にあります。</p> <p>電源オン時に点灯します。</p> <p>電源をオン/オフします。</p> <p>CH-1 リレーの動作時に点灯、非動作時に消灯します。</p> <p>CH-1 リレーの出力側の端子台です。a 接点, b 接点, 共通端子の 3P です。</p> <p>CH-2 リレーの動作時に点灯、非動作時に消灯します。</p> <p>CH-2 リレーの出力側の端子台です。a 接点, b 接点, 共通端子の 3P です。</p> <p>CH-3 リレーの動作時に点灯、非動作時に消灯します。</p> <p>CH-3 リレーの出力側の端子台です。a 接点, b 接点, 共通端子の 3P です。</p> |
|--|---|

4. 仕様

LAN (Ethernet)	インターフェース	10BASE-T, 100BASE-TX	
	プロトコル	TCP/IP	
	通信条件 (仮想 COM 時)	通信速度 : 9600bps , 19200bps ストップビット : 1 ビット固定 パリティ : なし, 偶数, 奇数 フロー制御 : なし固定	
	コネクター	RJ45 (8P8C)	
RS-422 通信	通信方式	調歩同期式(非同期)	
	最大伝送距離	1.2km	
	通信条件	通信速度 : 9600bps , 19200bps ストップビット : 1 ビット固定 パリティ : なし, 偶数, 奇数 フロー制御 : なし固定	
	出力電圧	平衡型, 120Ω負荷にて±2V 以上	
	入力電圧	平衡型, 終端抵抗 120Ω, レシーバー感度±200mV	
	コネクター	D-sub 9P メス (#4-40 インチネジ勘合)	
		ワンタッチ挿入型 5 ピン端子台 単線:φ0.32mm~φ0.65mm(AWG28~AWG22) 撚線:0.08mm <sup>2</sup> ~0.32mm <sup>2</sup> (AWG28~AWG22), 素線径φ0.12mm 以上	
RJ45 (8P8C)			
終端抵抗切替	ディップスイッチにてオン/オフ可能 (120Ω)		
リレー出力	出力数	3 または 2 (動作モードによる)	
	出力方式	オムロン社 G5V-2-H1 リレーによるリレー接点方式	
	定格接点電圧・電流	最大 AC125V 0.5A, DC24V 1A	
	最低接点電圧・電流	DC10mV 10μA (開閉頻度・雰囲気により変化)	
	コネクター	スクリューレス 3 ピン端子台 x 3 単線:φ0.4mm~φ1.2mm(AWG26~AWG16) 撚線:0.2mm <sup>2</sup> ~1.25mm <sup>2</sup> (AWG24~AWG16), 素線径φ0.18mm 以上	
その他	製品名	SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC	SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP
	動作温度・湿度	3~60℃, 30~80%(結露なし)	本体のみ 3~60℃, 30~80%(結露なし)
			AC アダプター込み 3~40℃, 30~80%(結露なし)
	保存温度・湿度	-20~75℃, 5~85%(結露なし)	-20~75℃, 5~85%(結露なし)
	電源	端子台 DC10~32V	DC ジャック 5V
	消費電力	最大 5W	最大 5W
	大きさ (突起を含まず)	101(W)x145(D)x28(H)mm	101(W)x101(D)x28(H)mm
	重量 (本体のみ)	480g	350g
	付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ LAN ケーブル</li> <li>・ 設定用 CD-ROM</li> <li>・ LAN インストールマニュアル</li> <li>・ 取扱説明書/保証書(本書)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ AC アダプター(DC5V)</li> <li>・ LAN ケーブル</li> <li>・ 設定用 CD-ROM</li> <li>・ LAN インストールマニュアル</li> <li>・ 取扱説明書/保証書(本書)</li> </ul>
	オプション	AC アダプター(DC5V), 各種ケーブル類, 取付金具 DIN レール対応 SSTK-04	

## 5. コネクタ

DC-IN : DC 電源端子台(SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC のみ) : 電源コネクタ  
DC10~32V の電源を接続します。電源の極性にご注意ください。

FG : フレームグラウンド  
本体金属ケースを設置場所の基準接地点へ接続します。

J-1 : AC アダプター用 DC 電源ジャック : 電源コネクタ  
DC5V, センター+の AC アダプターを接続します。  
SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP            本体に付属  
SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC 別売オプション


入出力端子

パラレル入力側

CH-1 リレー出力 3P 端子台	
ピン	端子名
1	a 接点
2	コモン
3	b 接点

CH-2 リレー出力 3P 端子台	
ピン	端子名
1	a 接点
2	コモン
3	b 接点

CH-3 リレー出力 3P 端子台	
ピン	端子名
1	a 接点
2	コモン
3	b 接点




通信インターフェース側

RS-422 D-sub 9P メス ※1		
ピン	信号名	機能
1	RXD+	差動+受信データ
2	-	
3	TXD+	差動+送信データ
4	-	
5	SGi	絶縁 GND
6	RXD-	差動-受信データ
7	-	
8	TXD-	差動-送信データ
9	-	
ケース	SGi	絶縁 GND

RS-422 RJ45 B タイプ ※1, ※2		
ピン	信号名	機能
1	-	
2	SGi	絶縁 GND
3	TXD+	差動+送信データ
4	RXD-	差動-受信データ
5	RXD+	差動+受信データ
6	TXD-	差動-送信データ
7	SGi	絶縁 GND
8	-	

RS-422 端子台 5P ※1		
ピン	信号名	機能
1	TXD+	差動+送信データ
2	TXD-	差動-送信データ
3	SGi	絶縁 GND
4	RXD+	差動+受信データ
5	RXD-	差動-受信データ



LAN RJ45		
ピン	信号名	機能
1	TX+	送信データ+
2	TX-	送信データ-
3	RX+	受信データ+
4	-	
5	-	
6	RX-	受信データ-
7	-	
8	GND	GND

- ※1 RS-422 の 3 種類のコネクタは内部で並列に接続されています。いずれかひとつを排他的に使用します。
- ※2 本機の RS-422 側の RJ45 端子と LAN(Ethernet)機器を接続しないでください。本機や相手機器が故障する場合があります。

## 6. ディップスイッチ(DSW), ジャンパーピン(JP)の設定

本機は機能や通信に関する設定をディップスイッチ(以後 DSW), ジャンパーピン(以後 JP)により行います。DSW は本機裏面に実装されています。JP は本機内部にあるため、上板を留めているネジを外して開ける必要があります。

### 6.1. DSW-1

上記は出荷時設定

OFF	ON
✓ OFF 固定	設定不可
RS-422 終端抵抗オフ	✓ RS-422 終端抵抗オン
✓ 通信速度 9600bps	通信速度 19200bps
✓ パリティなし	パリティあり
✓ パリティあり時・偶数	パリティあり時・奇数
動作モード設定(別表)	
✓ OFF 固定	設定不可
✓ OFF 固定	設定不可

mode-W 3ビット連続受信(エラー時警告出力)  
CH-1, CH-2の受信データをCH-1, CH-2のリレーに出力します。受信データが1000ms以上途切れると、CH-3のリレーを警告としてオンにします。

mode-S 3ビット連続受信  
CH-1~CH-3の受信データをCH-1~CH-3のリレーに出力します。

mode-C 3ビット連続受信  
CH-1~CH-3の受信データをCH-1~CH-3のリレーに出力します。

mode-R 3ビット連続受信(エラー時リレーオフ)  
CH-1, CH-2の受信データをCH-1, CH-2のリレーに出力します。受信データが1000ms以上途切れると、すべてのリレーをオフにします。

上記以外の設定は禁止です。


LAN(Ethernet)使用時には、DSW-1の1~5を出荷時設定で使用してください。

上記は出荷時設定

OFF	ON
✓ OFF 固定	設定不可
RS-422 終端抵抗オフ	✓ RS-422 終端抵抗オン
✓ 通信速度 9600bps	通信速度 19200bps
✓ パリティなし	パリティあり
✓ パリティあり時・偶数	パリティあり時・奇数
動作モード設定(別表)	
✓ OFF 固定	設定不可
✓ OFF 固定	設定不可

## 6.2. JP10(本体内部)

ジャンパーピン(以降 JP と記述します)は本機内部にあるため、設定を変更する場合は電源を切り、電源端子および通信コネクタの接続を外して安全を確認してから行ってください。また本項で説明していない複数の JP がありますが、本機の基本機能を固定設定するもので、変更を加えないでください。

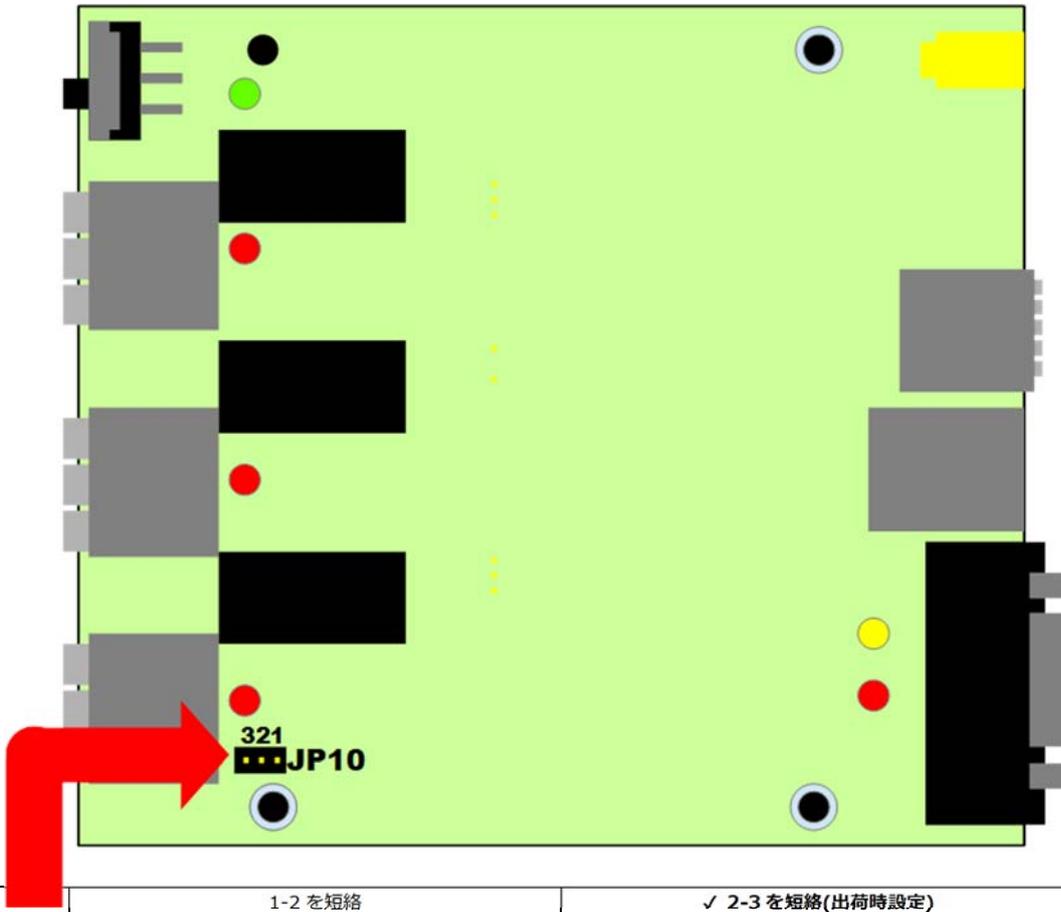


	1-2 を短絡	✓ 2-3 を短絡(出荷時設定)	備考
JP10	本体金属ケースのフレーム GND と内部回路を接続する	本体金属ケースのフレーム GND と内部回路を接続しない	

## 7. 接続方法

### 7.1. リレー出力


本機出力はメカニカルリレー接点です。各 CH の端子台に、それぞれ a 接点(常時開), b 接点(常時閉), コモン接点(共通)を備えています。仕様の範囲内の定格電圧・電流, 最低電圧・電流において、AC 電源, DC 電源, アナログ信号, デジタル信号のいずれでも接続可能です。

#### 接続例

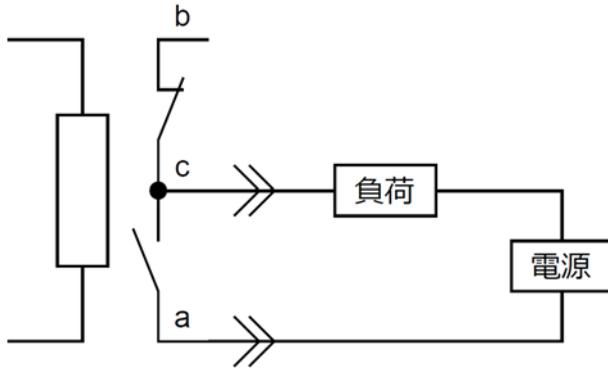

本機電源 OFF 時および本機未制御時などは負荷が動作しない常時開接点(a 接点または NO(ノーマリーオープン)接点)を使用する場合の接続例です。

あるいは、

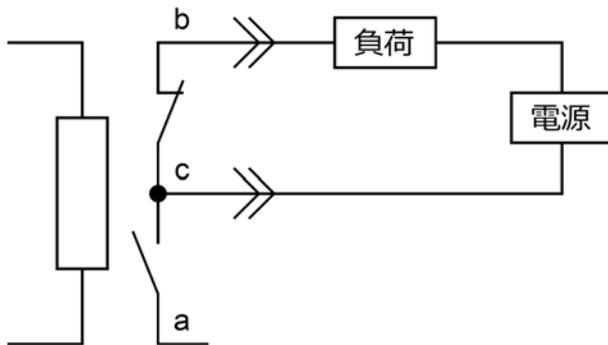


本機電源 OFF 時および本機未制御時などは負荷が動作する常時閉接点(b 接点または NC(ノーマリークローズ)接点)を使用する場合の接続例です。

リレー出力の各 CH の a, b, c(コモン)はそれぞれ独立しています。

## 7.2. PC などコンピュータ機器との接続

### LAN 経由で PC などの機器と接続

本機 SS-LAN-422i-RLSW-3PS-XXX と、PC などの LAN コネクタを LAN(Ethernet)ケーブルで接続することにより、遠隔地の PC からのシリアルデータを本機のリレー接点出力に伝送することができます。PC 側は後述の通信フォーマットに対応するバイナリーデータを送信する制御ソフトウェアを準備する必要があります。

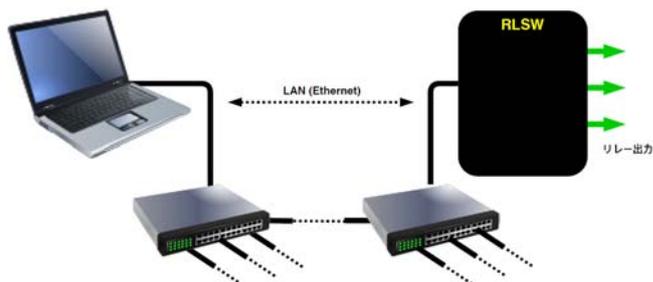


制御ソフトウェアを作成する場合、LAN に対するアクセス方法には二つの方法があります。

- ・ Windows PC の場合、付属のデバイスドライバーとユーティリティによる仮想 COM ポート接続
- ・ OS を問わずにソケット通信による接続

いずれの場合も同一の通信フォーマットを使用します。

### RS-422 経由で PC などの機器と接続


本機 SS-LAN-422i-RLSW-3PS-XXX と、PC などを RS-422 ケーブルで接続することにより、遠隔地の PC からのシリアルデータを本機のリレー接点出力に伝送することができます。PC 側は後述の通信フォーマットに対応するバイナリーデータを送信する制御ソフトウェアを準備する必要があります。

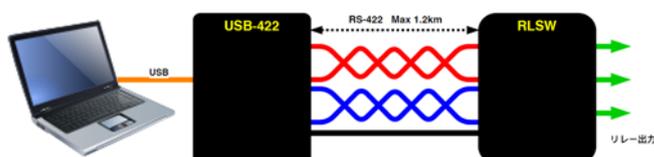

### 7.3. リレー出力機との直接接続


#### LAN 経由で接点入力機と直接接続

本機 SS-LAN-422i-RLSW-3PS-XXX と、接点入力機 SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-XXX(別売)を LAN(Ethernet)ケーブルで接続することにより、PC などの機器を使わずに接点入力情報を遠隔地のリレー出力情報として伝送することができます。本機および接点入力機を LAN 経由で設定する必要があります(後述)。

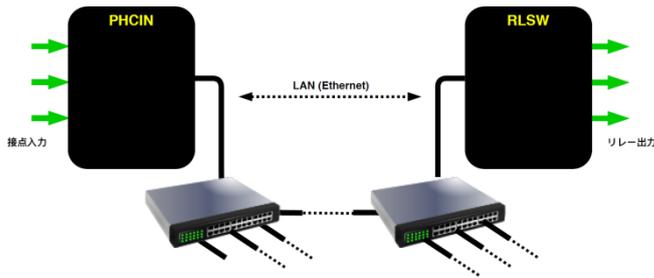

#### RS-422 経由で接点入力機と接続

本機 SS-LAN-422i-RLSW-3PS-XXX と、接点入力機 SS-LAN-422i-PHCIN-3PS-XXX(別売)を RS-422 ケーブルで接続することにより、PC などの機器を使わずに接点入力情報をリレー出力情報として伝送することができます。

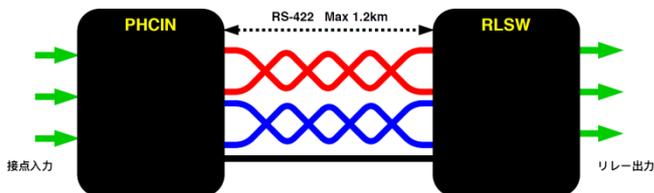

7.4. 通信フォーマット

LAN/RS-422 インターフェースを利用し、PCなどのコンピューターと通信を行うためのフォーマットです。連続する2バイトを受信することでリレーを動作させます。

1バイト目	bit-7	bit-6	bit-5	bit-4	bit-3	bit-2	bit-1	bit-0
	0	0	0	-	-	-	-	-
バイト識別子-1(固定値)				互換性のための予約				

2バイト目	bit-7	bit-6	bit-5	bit-4	bit-3	bit-2	bit-1	bit-0
	1	0	0	CH-3	CH-2	CH-1	-	-
バイト識別子-2(固定値)				リレー出力値			互換性のための予約	

- バイト識別子-1      000 固定
- バイト識別子-2      100 固定
- リレー出力値        0:アクティブ・リレー動作  
                          1:非アクティブ・リレー非動作
- 互換性のための予約    他機種との互換性のため、本機では未使用

mode-S, mode-C では、接点入力装置より2バイト単位でセンサー入力状態が送信されます。正常に受信できた場合は本機でリレーを操作し、応答として ACK(16進数 06)を送信します。




mode-W, mode-R では、接点入力装置より2バイト単位でセンサー入力状態が送信されます。正常に受信できた場合は本機でリレーを操作し、応答として ACK(16進数 06)を送信します。受信間隔が約 1000ms 以上空いた場合、通信異常と判断して以下の動作を行います。

mode-W: CH-3 のリレーをオンにします。

通信が復旧した場合には CH-3 のリレーをオフにします。

mode-R: 全てのリレーをオフにします。通信が復旧した場合には何も行いません。

mode-W, mode-R では出力を制御できるリレーは CH-1, CH-2 の2チャンネルに制限されます。

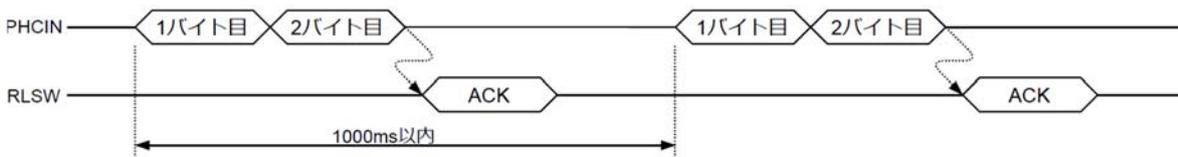

LAN 接続時において、接続先の接点入力装置 SS-PHCIN-10P3S-ADP(以降 PHCIN と略)と TCP 接続が完了していない場合、PHCIN バッファ内に出力すべきデータが蓄積されることがあります。PHCIN と TCP 接続が完了した際にそのデータが入力されます。

## 7.5. ターミネータ

RS-422 は接続上の受信ラインの両端となる機器にターミネータ(終端抵抗)を付ける必要があります。原則的には本機は通常 1 対 1 の対向で使用されるため、本機と相手機器のいずれもターミネータはオンに設定します。本機はターミネータを本体に内蔵しており、DSW により接続(オン)/切断(オフ)が設定できます。出荷時の初期設定は接続(オン)に設定されています。

## 7.6. ケーブル

LAN(Ethernet)で使用するケーブルは、付属の LAN ケーブルまたは市販の CAT5e 以上のケーブルを推奨しています。

RS-422 で使用するケーブルは、外被シールド付きツイストペアです。特性インピーダンスは 100 ~120Ωです。当社は CAT5E ケーブルを推奨しています。

## 8. LAN による直接接続の設定方法

接点入力装置 SS-LAN-422i-PHCIN-3PS(以降 PHCIN と略)とリレー出力装置 SS-LAN-422i-RLSW-3PS(以降 RLSW と略)を LAN で直接接続し、ホストとなる PC を使わずに接点入力をリレー接点出力に転送することができます。初期設定は Windows PC で行いますが、運用動作は PHCIN と RLSW のみで完結します。

### 8.1. 準備


- DeviceInstaller のインストール

本機に付属する CD-ROM から、設定に使用するアプリケーションソフトウェア DeviceInstaller を Windows PC にインストールします。

- 接続

PHCIN と RLSW を Windows PC と同一のネットワークに接続し、電源をオンにします。

PHCIN と RLSW はそれぞれ工場出荷時に IP アドレスを自動取得するように設定されているため、DHCP サーバーが存在するネットワークまたは、市販の有線ルーター(DHCP サーバー機能付)などが必要です。

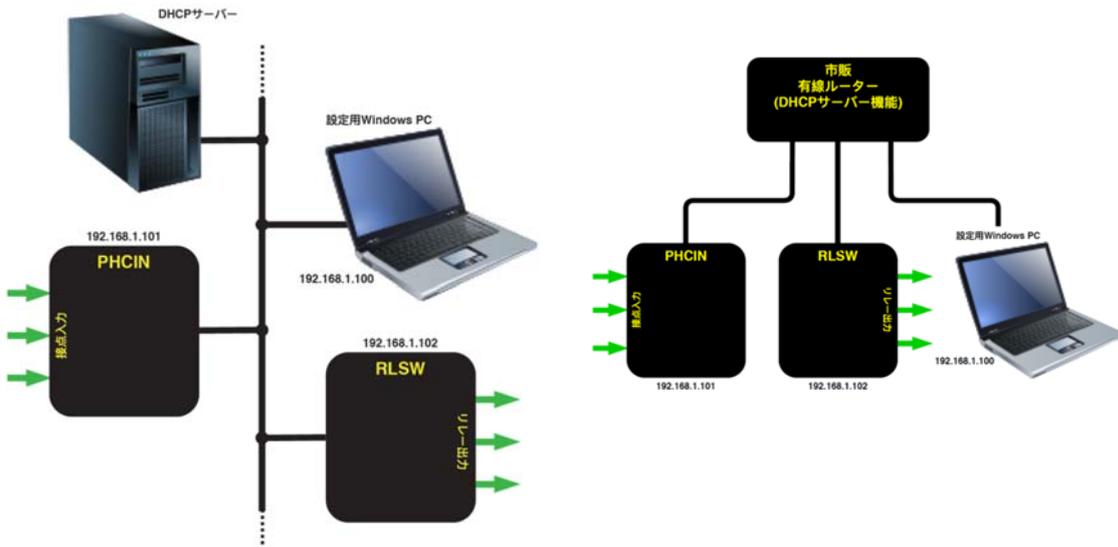


例：

設定用 Windows PC	192.168.1.100	自動取得 IP アドレス
PHCIN	192.168.1.101	自動取得 IP アドレス
RLSW	192.168.1.102	自動取得 IP アドレス

## 8.2. RLSW の IP アドレスの固定化

PHCIN と RLSW を直接接続する場合、常に PHCIN から RLSW に対してのコマンドで通信を開始するため、少なくとも RLSW の IP アドレスを固定設定にして、その IP アドレスを PHCIN に設定する必要があります。

設定用 Windows PC で DeviceInstaller を起動し、PHCIN および RLSW が認識されていることを確認します。RLSW を選択し、【IP 割当】をクリックします。

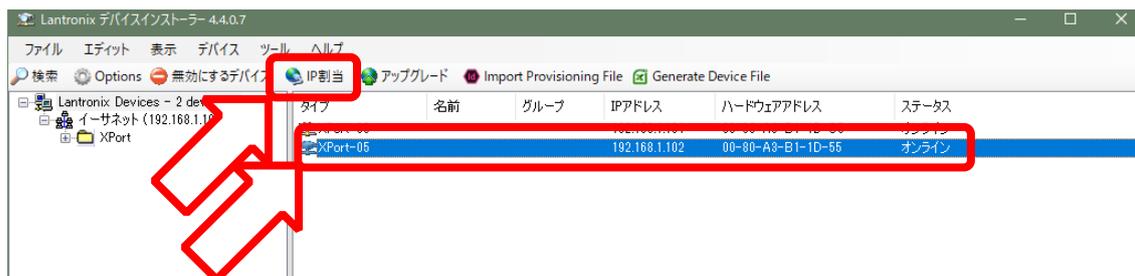

「特定 IP アドレスの割当」を選択し、【次へ】をクリックします。



「IP アドレス」などを入力し、【次へ】をクリックします。




【割当】をクリックし、IP アドレスを書込みます。



書き込みが完了したら、【終了】をクリックします。



起動時の画面に戻り、RLSW の IP アドレスが変更されていることを確認します。PHCIN の IP アドレスは自動取得されたままになっています。

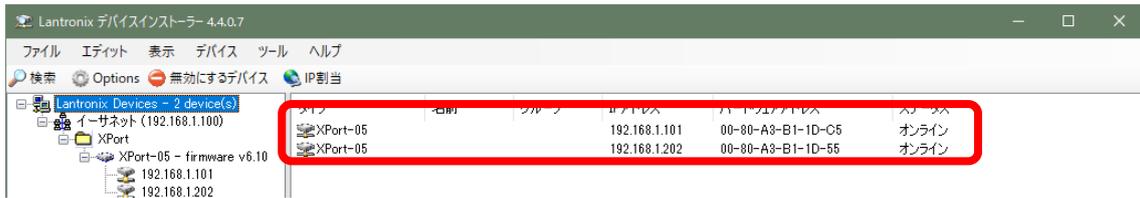


例：


設定用 Windows PC	192.168.1.100	自動取得 IP アドレス
PHCIN	192.168.1.101	自動取得 IP アドレス
RLSW	192.168.1.202	固定 IP アドレス

### 8.3. PHCIN の設定

PHCIN を選択し、ダブルクリックします。

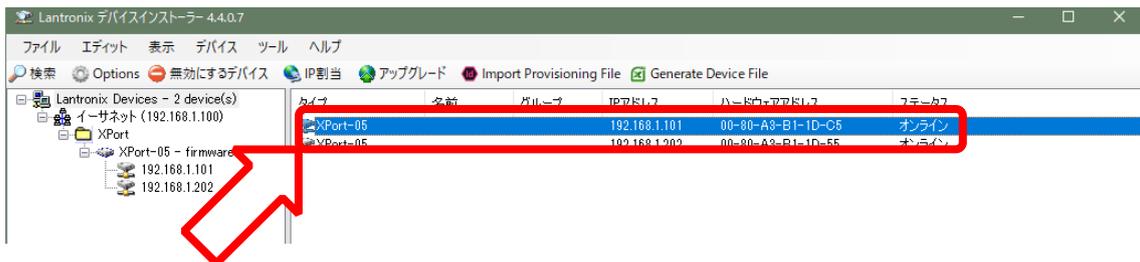

Web コンフィギュレーションをクリックします。

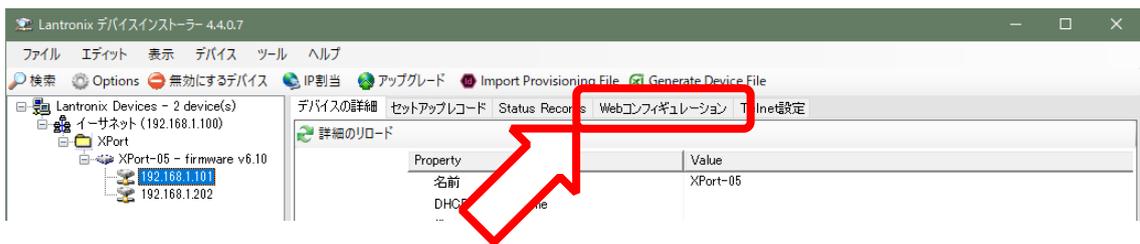


👉 をクリックします。



ユーザー名とパスワードは空欄のまま、【OK】をクリックします。




ステータス画面が起動したことを確認して、【Connection】をクリックします。

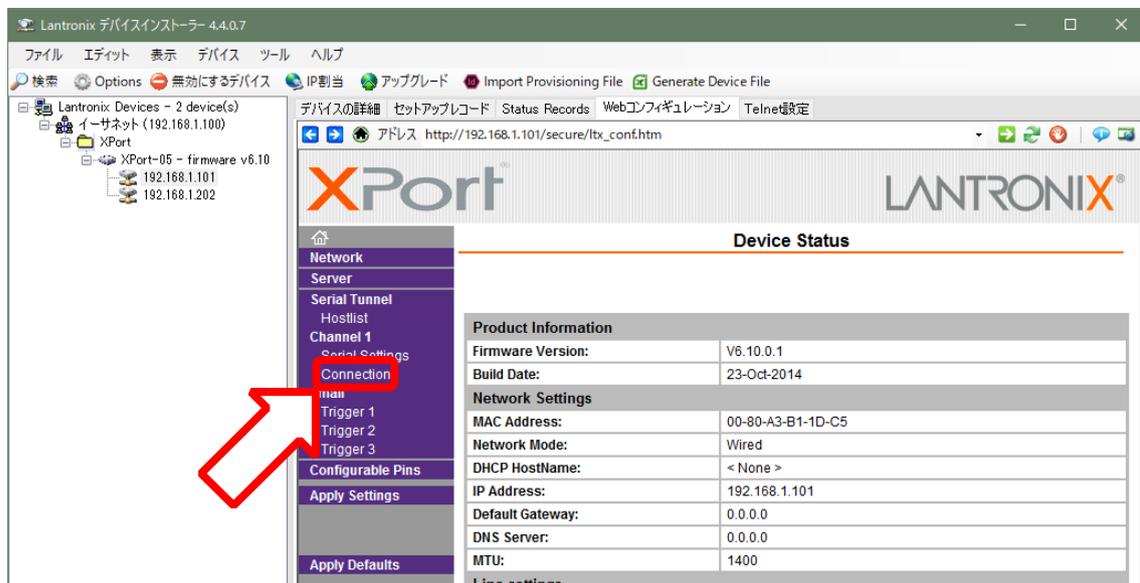


直接接続するために必要な項目を設定します。

項目	変更前の値	変更後の値
Active Connect	None	None のままであることを確認
Remote Port	0	10001
Remote Host	0.0.0.0	接続する RLSW の IP アドレス 例: 192.168.1.202


項目を変更した場合は、【OK】をクリックします。設定が問題ない場合は【OK】ボタンの右に Done! と表示されます(この表示は数秒で自動的に消えます)。次に【Apply Settings】をクリックします。

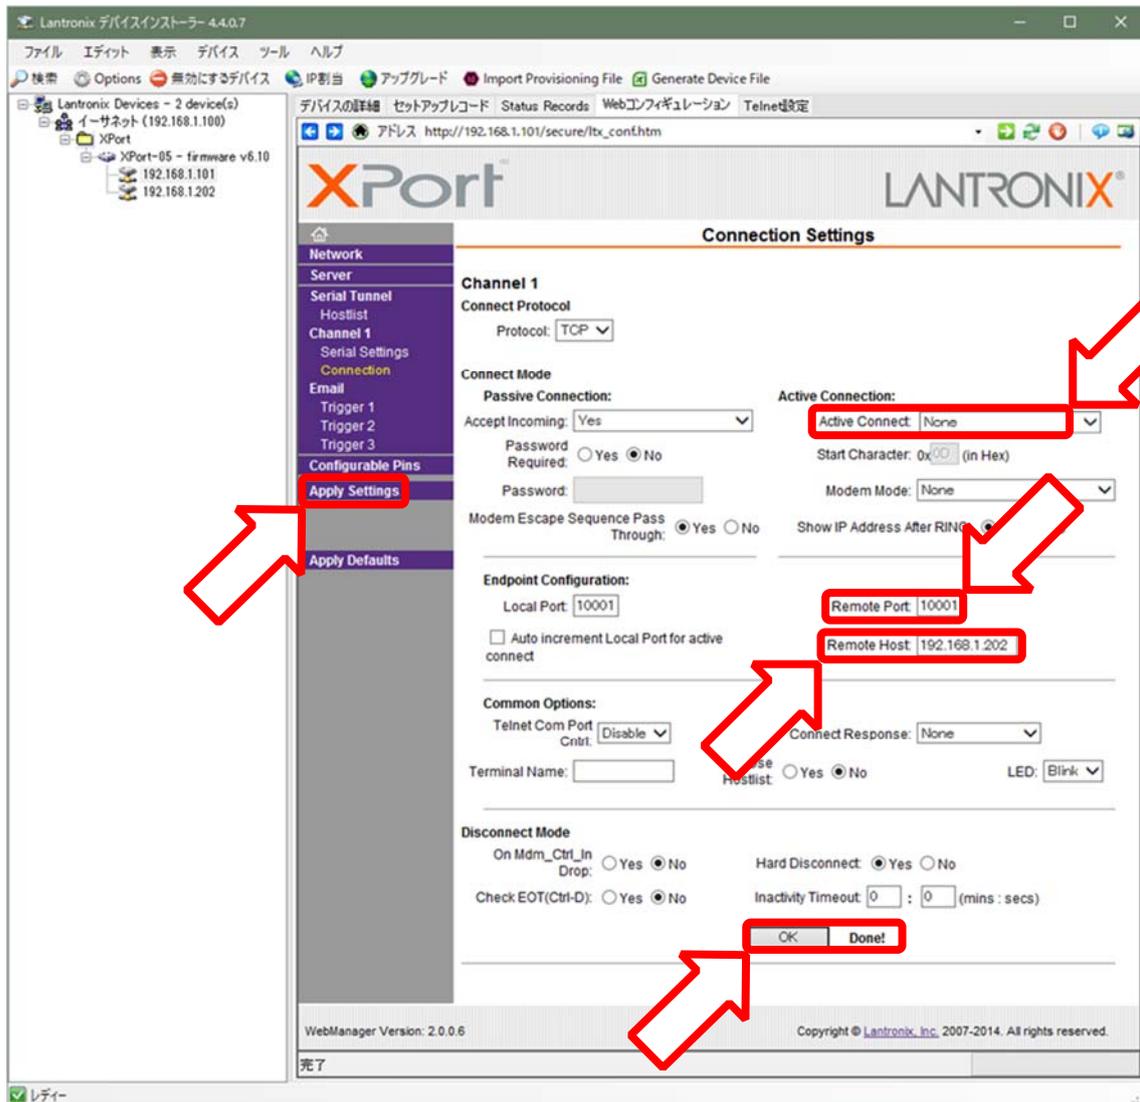

設定内容を本体内に書き込みます。進捗状況をあらわすバーが表示されます。

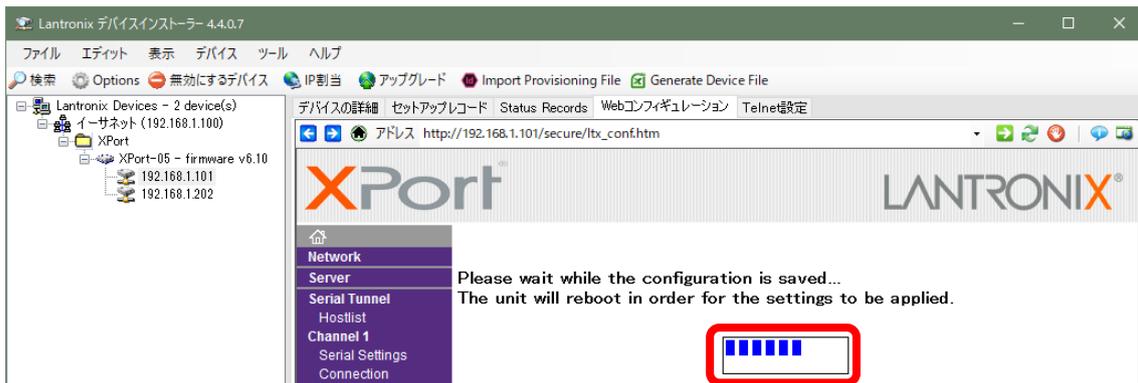


進捗状況をあらわすバーが消え、ステータス画面に戻ると設定完了です。

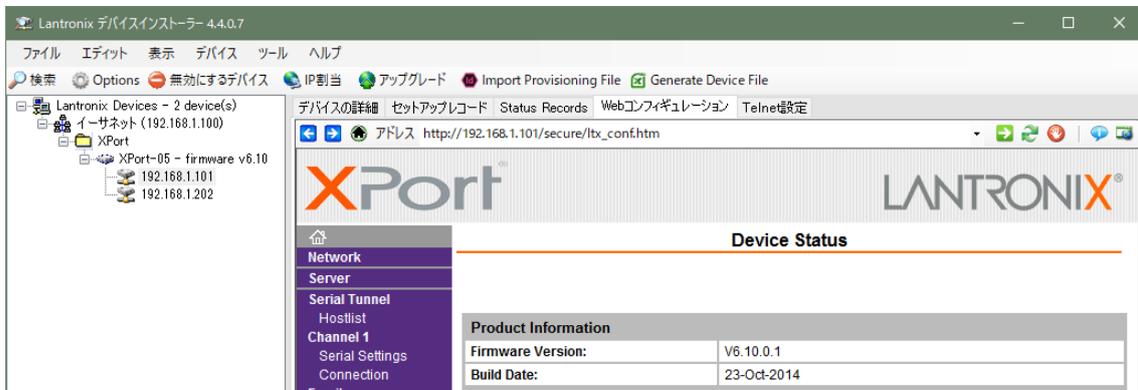

## 8.4. 本体の設定

PHCIN, RLSW とともに、本体裏面のディップスイッチ DSW1 を出荷時状態に設定します。



DSW1

2番がオン、それ以外は全てオフ

## 8.5. 接続動作確認




電源をオンにし、LAN ケーブル接続の有無で LED 点灯状態が変化することを確認します。

LAN 接続状態	機種種別	電源 LED ●	TXD LED ●	RXD LED ●
LAN ケーブル未接続	PHCIN	○	○	×
	RLSW	○	×	×
LAN ケーブル接続	PHCIN	○	○	○
	RLSW	○	○	○


○: 点灯 ×: 消灯

9. 外形寸法図





9.1. SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC (DC 電源仕様) ・ 本体外形寸法図

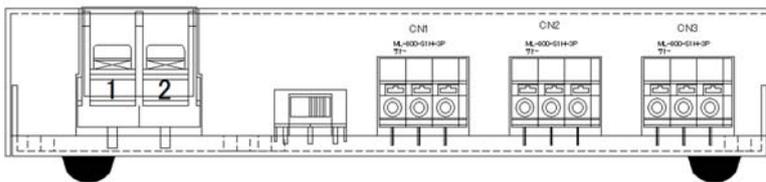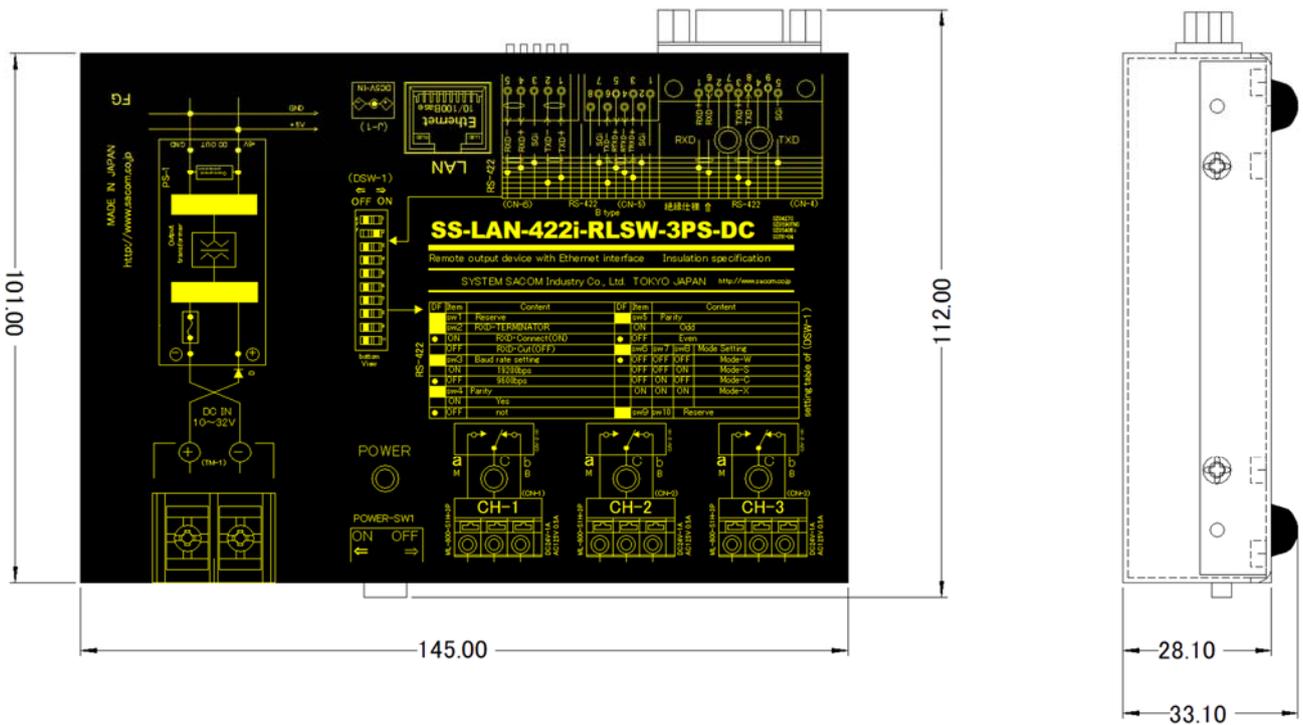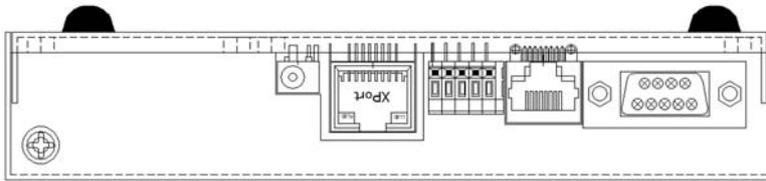


9.2. SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC (DC 電源仕様) ・ 取付金具寸法図

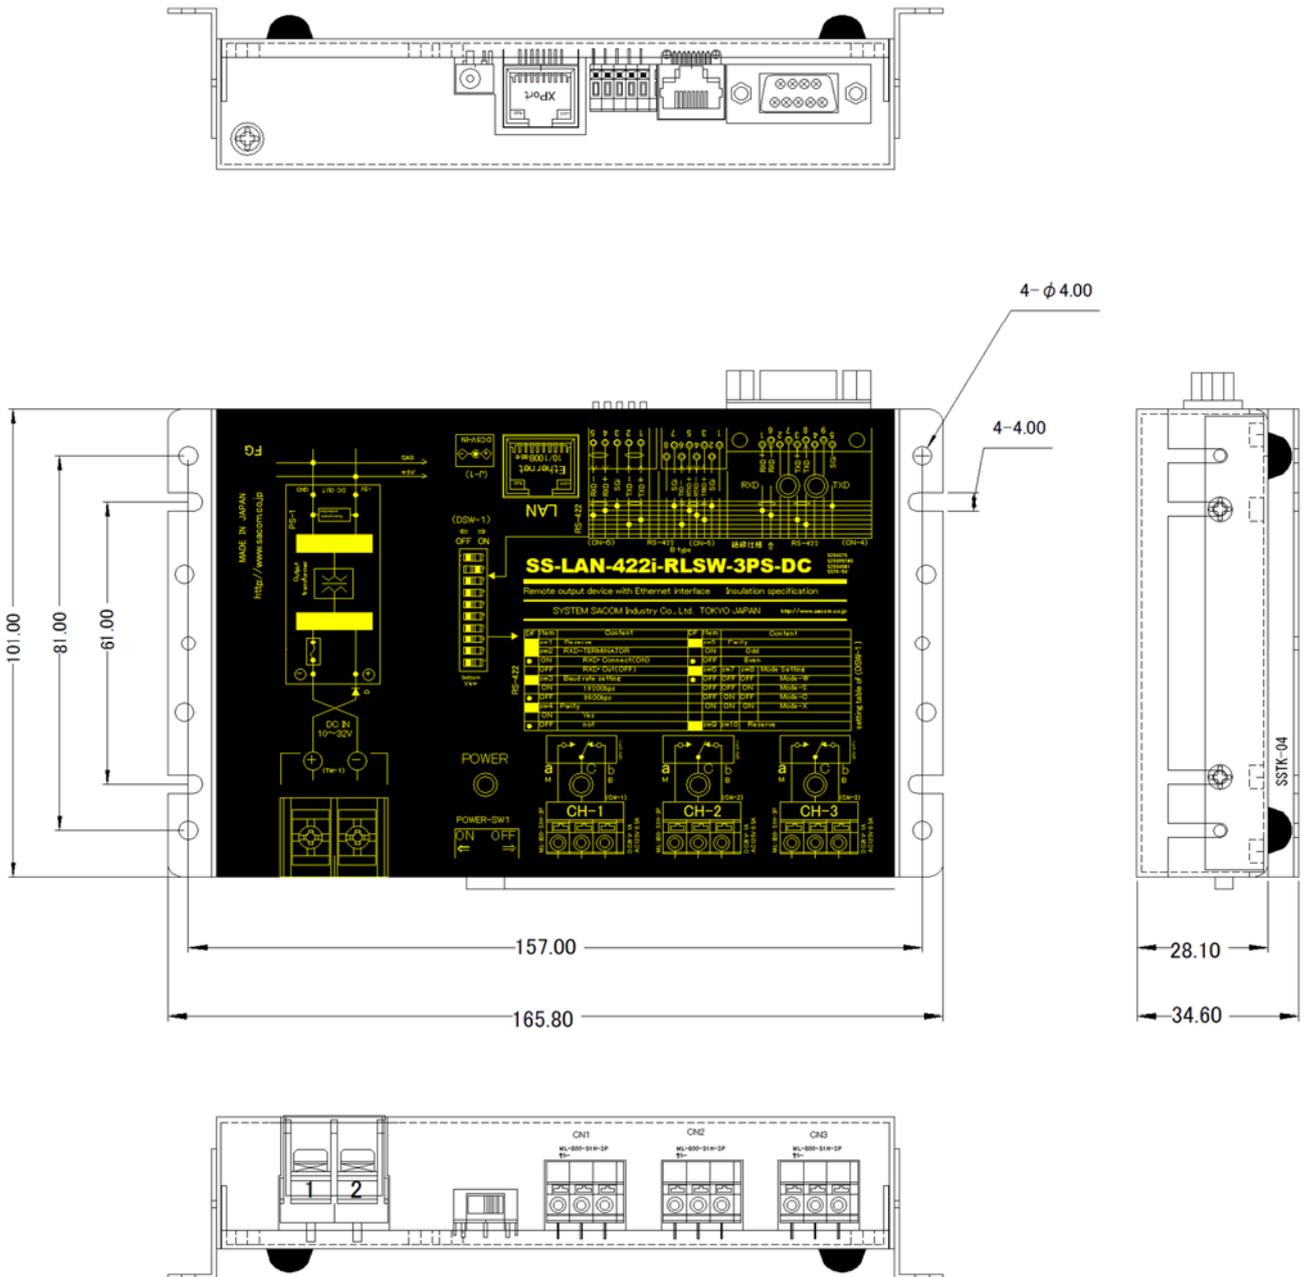

9.3. SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP (AC アダプター電源仕様)・本体外形寸法図

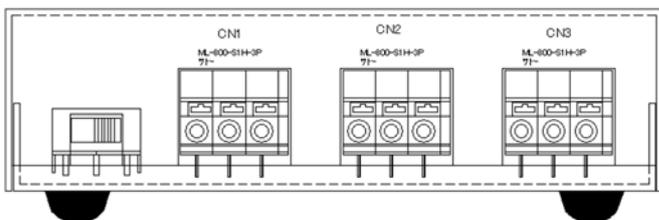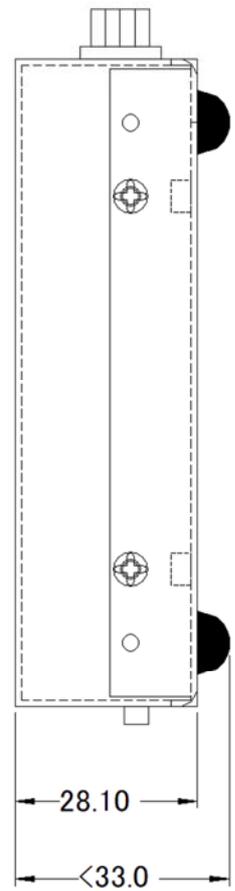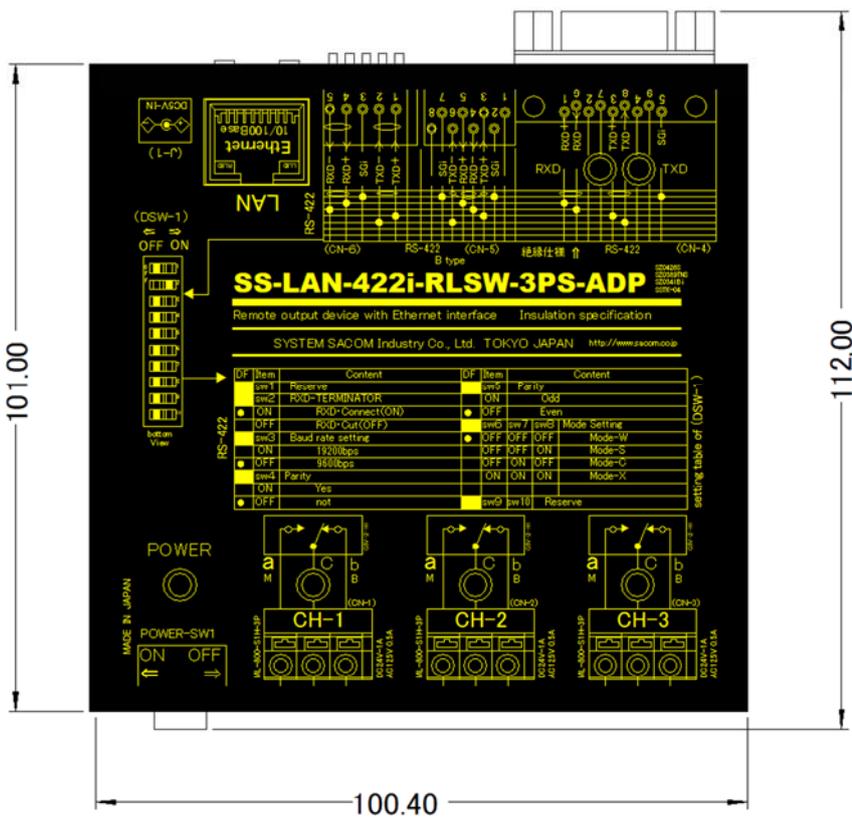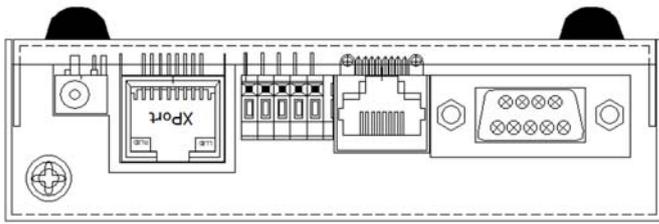

9.4. SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP (AC アダプター電源仕様)・取付金具寸法図

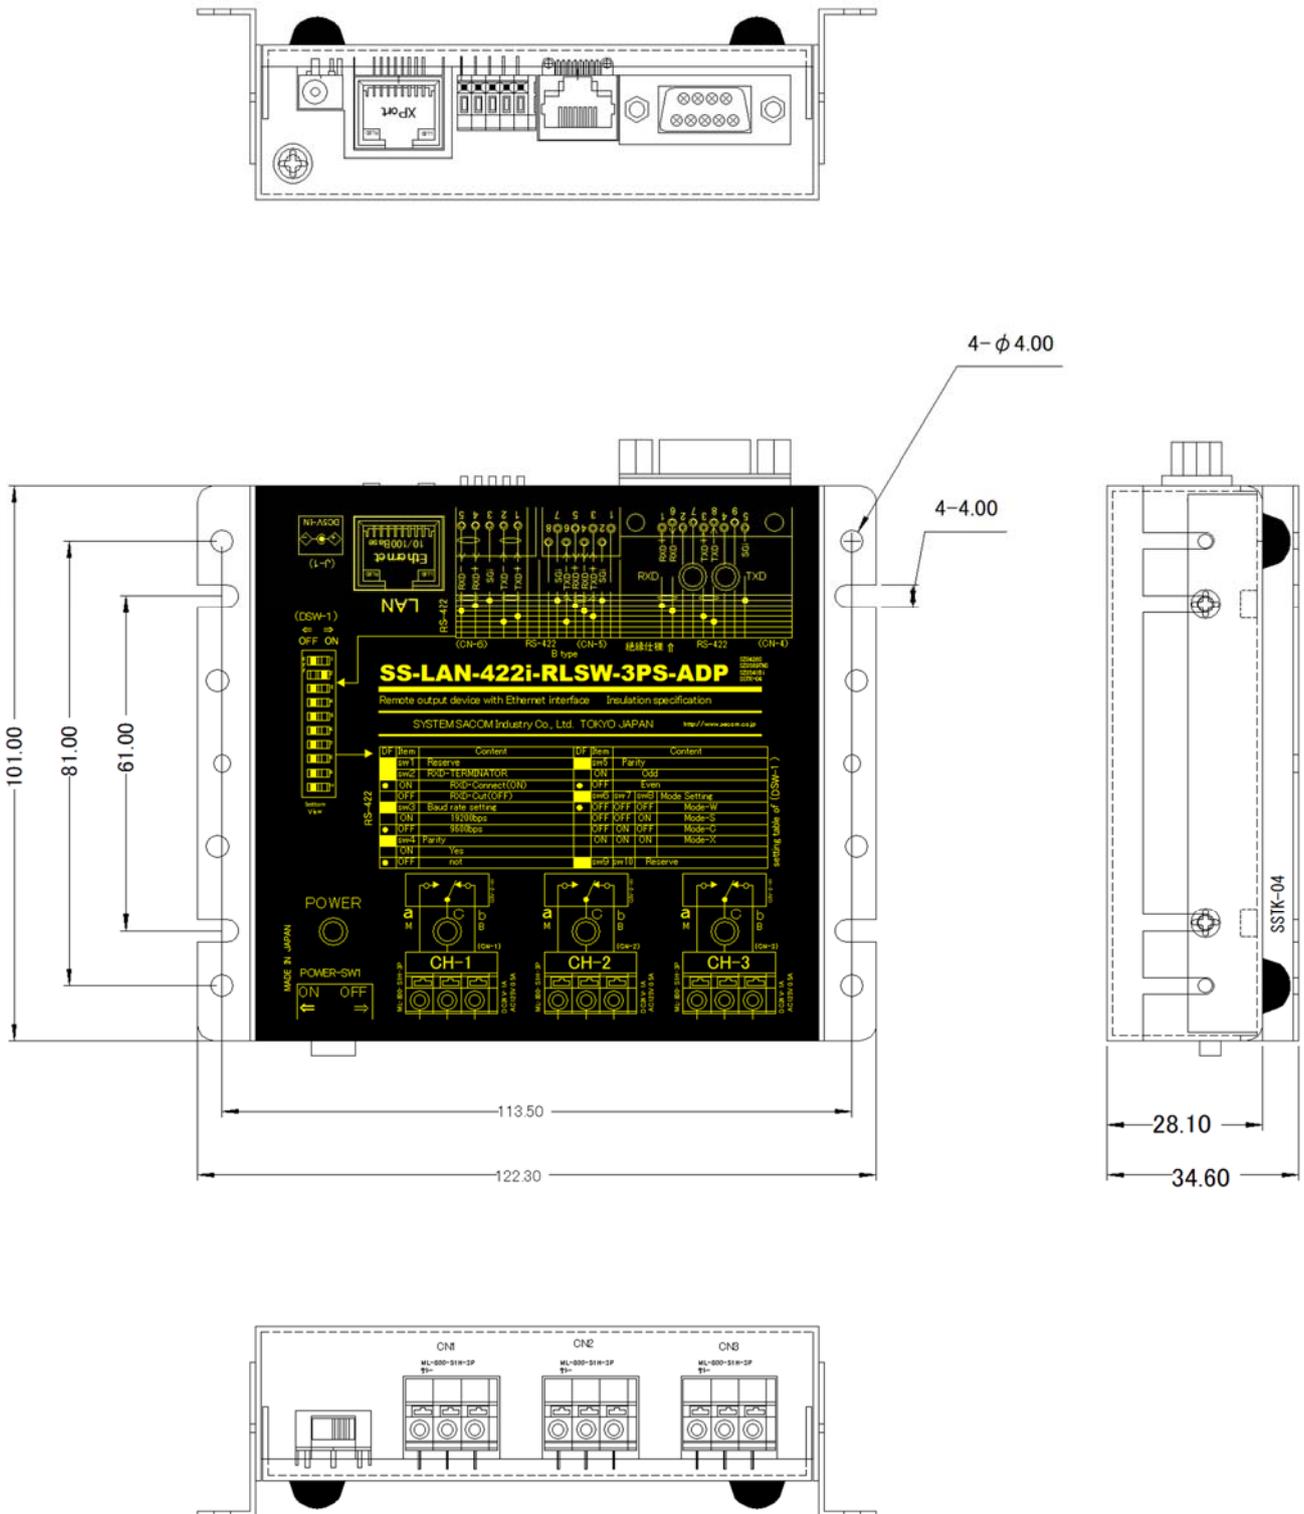

## 保証規定

保証期間内に正常な使用状態において万一故障した場合は保証規定に従い無料で修理いたします。本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任、保証も負いかねますので、予めご了承下さい。

保証期間内でも次のような場合は有料修理になります。

- ・ 保証書をご提示されないとき。
- ・ 保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられたもの、および販売店の表示の無いとき。
- ・ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・公害や異常電圧による故障および損傷。
- ・ お買上げ後の輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なために生じた故障および損傷。
- ・ 取扱説明書に記載の使用方法および注意に反するお取り扱いによって発生した故障および損傷。
- ・ 部品の取り外しおよび再挿入または指定以外の部品を使用したことにより生じた故障および損傷。
- ・ 他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障および損傷。
- ・ その他明らかに設置条件・設置場所の不備による事故によって生じた故障および損傷。
- ・ 指定のサービス部門以外で半田付けなどの改造をされたとき。
- ・ 消耗品類の交換。

修理を依頼される場合はお買上げの販売店まで本保証書を添えてご持参下さい。ご送付される場合は送料をご負担願います。

本保証書は再発行しませんので必ず保管しておいてください。

年 月 日	サービス内容	担当者

## 保証書

## 保 証 書

品 名	LAN(Ethernet)/RS-422⇒リレー3ビット出力変換器
型 名	SS-LAN-422i-RLSW-3PS-DC (DC10-32V 電源仕様) SS-LAN-422i-RLSW-3PS-ADP (AC アダプター電源仕様)
保証期間	お買い上げから 1 年
お買い上げ日	年 月 日
お 客 様	ご住所 〒
	フリガナ
	お名前
	電話番号 ( )

本保証書は裏面記載の内容により無料修理をお約束するものです。

本保証書は日本国内で使用される場合にのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

本保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

販売店	住所・店名・電話番号
	印

製造・販売元 システムサコム工業株式会社

本社 〒130-0021#  
東京都墨田区緑 1-22-5 州ビル 4F  
TEL 03-6659-9261  
FAX 03-6659-9264

20230726